


SIEMENS

74 319 0421 0

M7643.2

NEMA 4x / IP65 - Kit for SKPx5... / VG...

AGA66

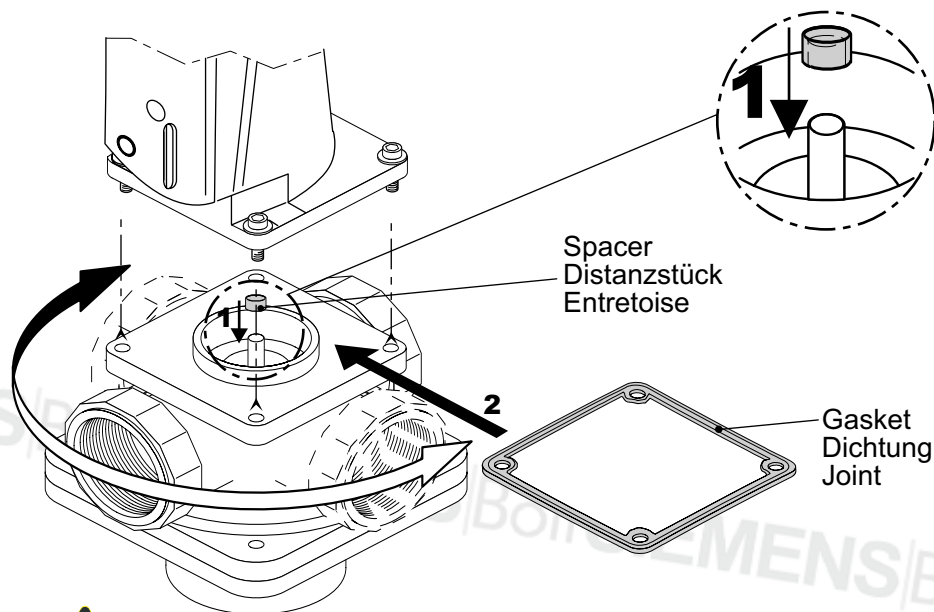

Caution:

Both gasket and spacer must be installed!

The gasket must face with its groove towards the actuator!

Liquid tight connectors and conduit (SKP...U..) or plugs (SKP...E.. / AGA64, AGA65) must be used!

Flow reduction using VGG... valves, refer to data sheet 7636.

Achtung:

Es müssen Dichtung und Distanzstück montiert werden.

Die Dichtung muss mit ihrer Profilseite zum Antrieb hin eingebaut werden.

Geeignete Kabelverschraubung (SKP...U.. / NPSM liquid tight) resp. Anschlussstecker mit

Dichtung (SKP...E.. / AGA64, AGA65) verwenden.

In Verbindung mit VGG... siehe Datenblatt 7636 (Durchflusseinschränkung).

Attention:

Il faut monter le joint et l'entretoise.

Le joint doit être monté avec la face en relief dirigée vers le servo-moteur.

Il faut utiliser une fixation de câble (SKP...U.. / NPSM liquid tight) resp. un connecteur avec

joint d'étanchéité (SKP...E.. / AGA64, AGA65) adéquat.

En liaison avec la vanne gaz VGG... consultez la Notice Technique 7636 (limitation de débit).

© 2010 Siemens AG

Siemens AG, Rastatt (DE)

74 319 0421 0 b

M7643.2

03.05.2010

1/1